

Installation Instructions - TR11 LED

Instructions d'installation - DEL TR11

Instrucciones de instalación - LED TR11



WARNING

Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Risk of fire/electric shock. If not qualified, consult an electrician.

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK— Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.**
- **RISK OF BURN—Disconnect power and allow fixture to cool before servicing.**

- **RISK OF PERSONAL INJURY— Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.**

NOTICE: These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, or to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem not covered sufficiently for user's purpose, please contact your nearest representative. Design specifications and dimensions are subject to change without notice.

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

GENERAL: Upon receipt of fixture thoroughly inspect for any freight damage, which should be brought to the attention of the delivery carrier. Compare the catalog description listed on the packing slip with the fixture label on the housing to assure you have received the correct merchandise.

SAFETY: This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe grounding procedure under installation section.

CLEANING: The reflector and lens may be cleaned with any non-abrasive cloth and mild detergent (i.e. 409 Cleaner). Cleaning should be done on the lens at room temperature, and out of direct sunlight. To remove paint, lipstick, marker, etc., the following solvents may be used.

RECOMMENDED:

1. A solution of three (3) parts alcohol, one (1) part TOLUOL.

OR

2. Four (4) parts alcohol, one (1) part Methylethylketone MEK). Also safe, but less effective: Naphtha, Butyl Celiosolve, Kerosene.

INSTALLATION

Identify what type of unit is being installed. This will aid you through the remaining of the installation instructions. Refer to each section for each specific type of unit. There are two styles of units (flat and shallow) as described by their depth of protrusion from the mounting surface (see figures below). Begin by removing lens assembly using a Torx T20 screwdriver for screws with center pin. (Screwdriver sold separately, Cooper Lighting Solutions catalog number VRSD or 1/4" bit VRSB).

Flat Unit Installation

1. Remove lens, using a TORX T20 center pin reject screwdriver.
2. Select the correct type fasteners to use for the mounting surface, 1/4" nominal diameter (not supplied).
3. Center mounting plate on flat smooth ceiling or wall over junction box. Use mounting plate as a template to layout fastener locations. (Figure 4.)
4. Connect fixture wires to the proper supply wires and place in junction box. Minimum 90 deg supply wire required. Ground fixture with wire provided.

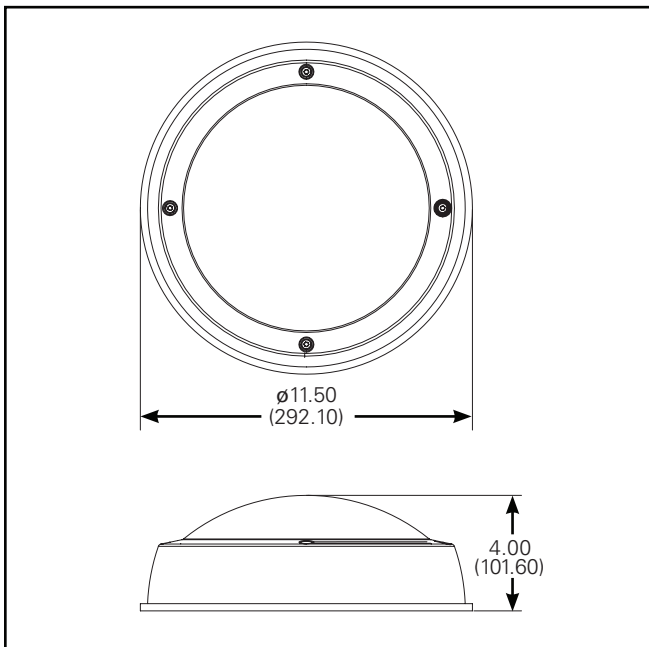


Figure 1. Flat Unit

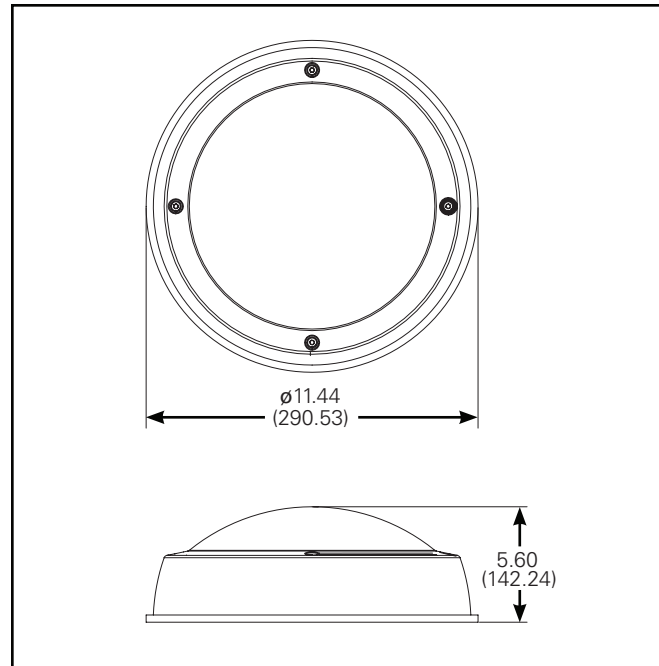


Figure 2. Shallow Unit

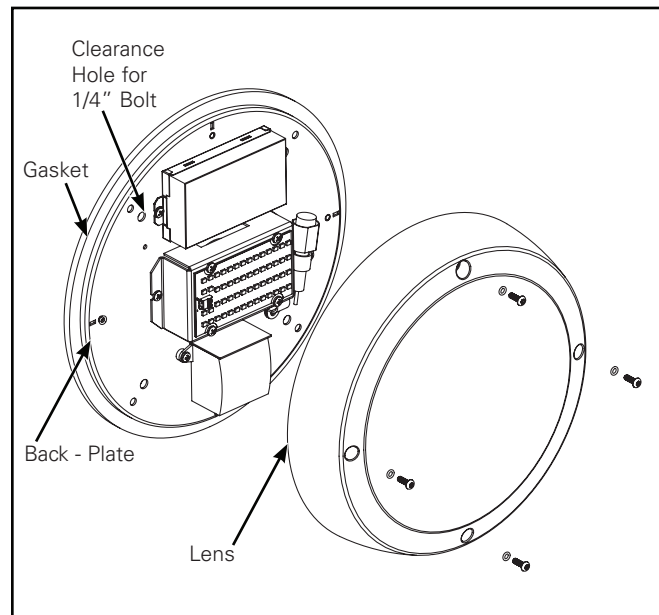


Figure 3. Flat Unit Installation

CAUTION

Do not touch LEDs on fixture, care must be taken to not come in contact with LED board(s) or connector(s) during fixture installation.

- Align fixture without lens to four mount holes. For wall mounted, note that the driver will be oriented at the top as shown in (Figure 4). Tighten all four mounting fasteners sufficiently to compress housing into gasket.

Note: If mounting surface is uneven or rough, it will be necessary to caulk around fixture to provide water tight seal.

- Replace the lens by aligning (3) lens pins and mounting plate slots. On the plate, they should be located at the 3, 9 and 12 O'clock positions. Use O-ring (Supplied) with all four screws.

Note: If using eyelid option, the lens should be attached first using the shorter screws at the "12 and 6 O'clock" position and fastened securely. The eyelid should then be installed with the longer screws at the "3 and 9 O'clock" positions and fastened securely. If using Eyelid option make sure the eyelid is also in the "UP" position. (Figure 5) Do not over torque screws during installation of lens.

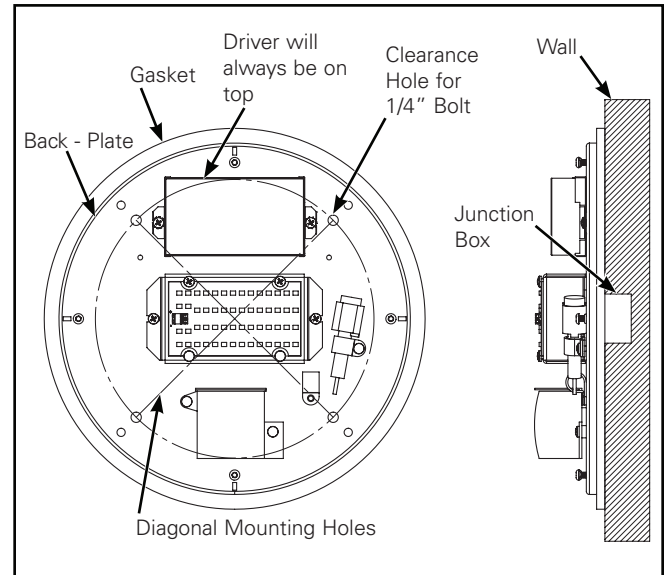


Figure 4. Flat Unit Installation

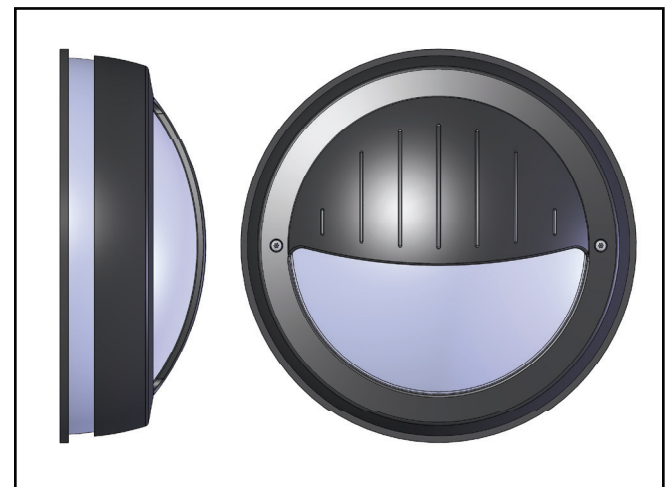


Figure 5. Eyelid (Downlight Installation)

Shallow Cast Unit Installation

1. Remove lens, using a TORX T20 center pin reject screwdriver.
2. Remove back plate using Philips screwdriver.
3. Select the correct type fasteners to use for the mounting surface, 1/4" nominal diameter (not supplied).
4. Center cast housing on flat smooth ceiling or wall over junction box. Use cast housing as a template to layout fastener locations. (Figure 7)
5. Remove the four donut gaskets from the supplied square gasket set. Peel the backing from each of the four donut gaskets and apply them to the back side of the cast housing at each of the four mounting holes (gasket has adhesive on one side). Use the remaining gasket square to seal cast housing to J-Box.
6. Connect fixture wires to the proper supply wires and place in junction box. Minimum 90 deg. supply wire required. Ground fixture with wire provided.

CAUTION

Do not touch LEDs on fixture, care must be taken to not come in contact with LED bar(s) or connector(s) during fixture installation.

7. Align fixture without lens to four mount holes. For wall mounted, note the driver will be oriented at the top as shown in (Figure 7). Tighten all four mounting fasteners sufficiently to compress housing into gasket.

Note: If mounting surface is uneven or rough, it will be necessary to caulk around fixture to provide water tight seal.

8. Replace the back plate which was removed in step 2. Replace the lens by aligning (3) lens pins and mounting plate slots. On the plate, they should be located at the 3,9 and 12 O'clock" positions. Use 'O' ring (Supplied) with all four screws.

Note: If using eyelid option, the lens should be attached first using the shorter screws at the "12 and 6 O'clock" position and fastened securely. The eyelid should then be installed with the longer screws at the "3 and 9 O'clock" positions and fastened securely. If using Eyelid option make sure the eyelid is also in the "UP" position. (Figure.5) Do not over-torque screws during installation of lens.

Maintenance: Verify that the power is OFF.

Lens panel should be cleaned on a regular schedule (6 to 12 month intervals based on local conditions).

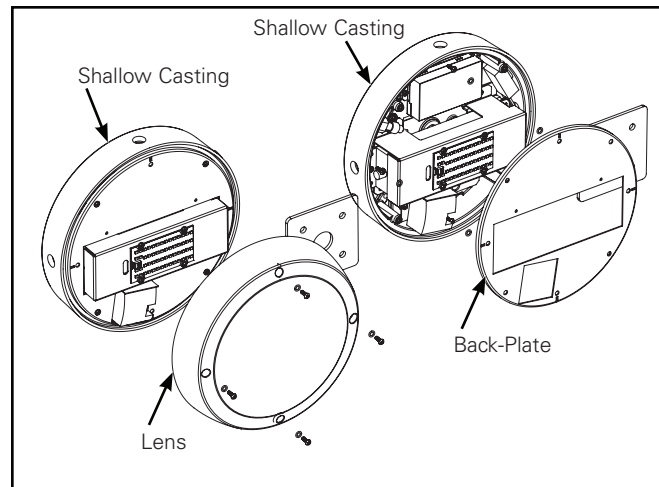


Figure 6. Shallow Cast Unit Installation

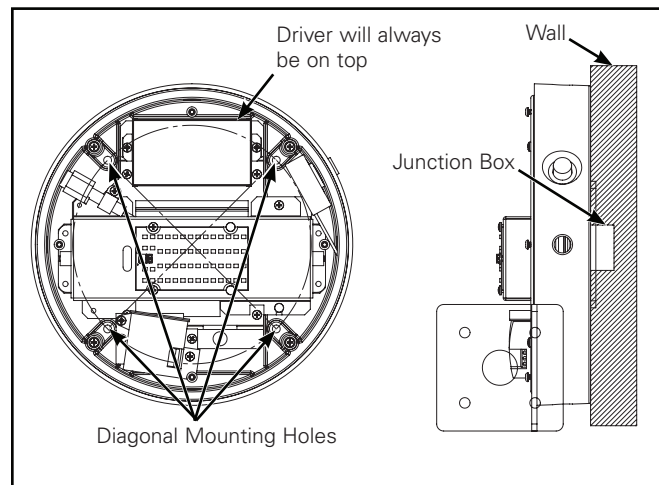


Figure 7. Shallow Cast Unit Installation

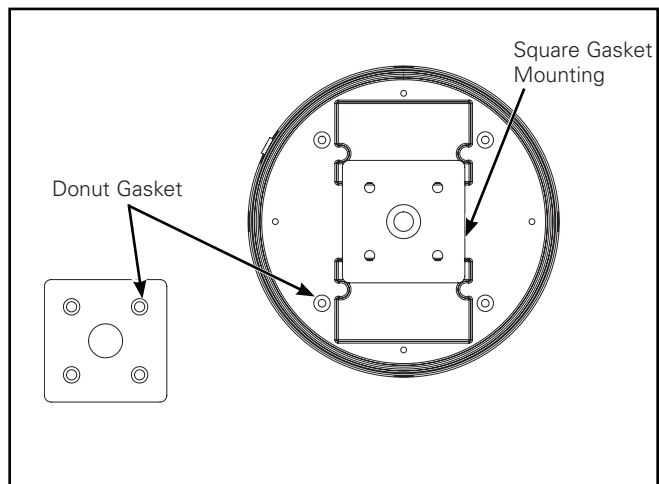


Figure 8. Shallow Cast Gasket Location

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'alimentation électrique soit **HORS TENSION** avant de commencer l'installation ou de procéder à l'entretien. **Risque d'incendie et de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.**

- **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE** - Débranchez la source d'alimentation en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
- **RISQUE DE BRÛLURE** - Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien.

- **RISQUE DE BLESSURES** - Ce luminaire peut s'endommager s'il n'est pas installé correctement ou s'il est instable.

REMARQUE: Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou toutes les variations de l'équipement, des procédures ou des processus décrits et ne fournissent pas de directives qui tiennent compte de toutes les éventualités possibles durant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si vous désirez obtenir de l'information supplémentaire pour résoudre un problème qui n'est pas suffisamment traité, communiquez avec votre représentant le plus proche. Les caractéristiques de conception et les dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.

IMPORTANT: À lire avant l'installation du luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

GÉNÉRALITÉS: Dès sa réception, examinez entièrement le luminaire pour déceler tous les dommages occasionnés par le transport, lesquels devraient être signalés au transporteur livreur. Comparez la description cataloguée sur le bordereau de marchandises avec l'étiquette du luminaire sur le boîtier pour confirmer la réception de la bonne marchandise.

SÉCURITÉ: Ce luminaire doit être câblé conformément au Code National de l'Électricité et à tous les codes et règlements locaux en vigueur. Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer votre sécurité personnelle. Observez attentivement la procédure de mise à la terre dans la section sur l'installation.

NETTOYAGE: On peut nettoyer le réflecteur et la lentille à l'aide d'un chiffon non abrasif et de détergent doux (par ex.: nettoyant 409). Le nettoyage de la lentille doit être effectué à température ambiante et sans être directement exposé à la lumière du soleil. Pour retirer les traces de peinture, de rouge à lèvres, de marqueur, etc., les solvants suivants peuvent être utilisés.

RECOMMANDÉ:

1. Une solution de trois (3) parties d'alcool, une (1) partie de TOLUOL.

OU

2. Quatre (4) parties d'alcool, une (1) partie de méthyléthylcétone (MEC). Également sûr, mais moins efficace : Naphte, butylcellosolve, kérosène.

INSTALLATION

Identifier quel type de luminaire est installé. Ceci vous guidera à travers le reste des directives d'installation. Consultez chacune des sections pour chaque type de luminaire en particulier. Il y a deux modèles de luminaires (plats et peu profonds) la profondeur de protubérance à partir de la surface d'installation (voir les schémas ci-dessous). Commencez par retirer le module de la lentille à l'aide d'un tournevis Torx T20 pour les vis avec goupille centrale. (Tournevis vendu séparément, nombre de catalogue Cooper Lighting Solutions VRSD ou mèche VRSD de 6,35 mm (1/4 po).

Installation du modèle plat

1. Retirez la lentille, à l'aide d'un tournevis TORX T20 pour retirer une vis à goupille centrale.
2. Choisissez les fixations appropriées à la surface de montage, diamètre nominal 6,35 mm (1/4 po) (non fournies).

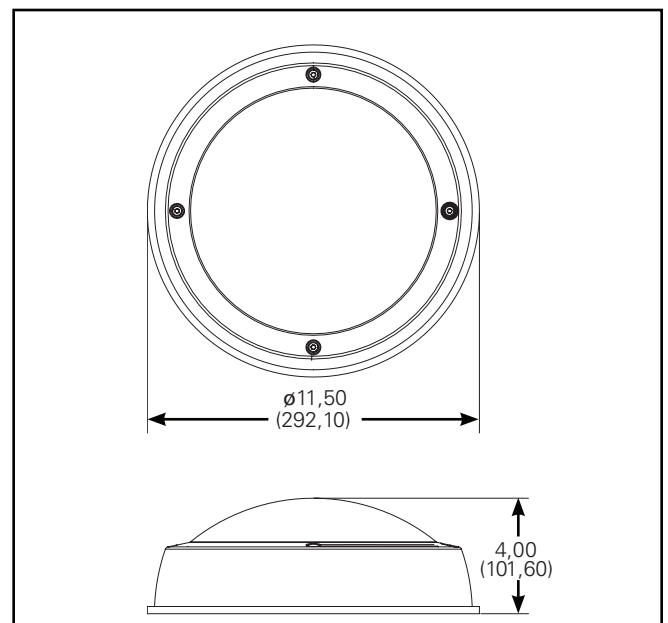


Figure 1 Modèle plat

3. Centrez la plaque centrale sur un plafond ou mur plat et lisse au-dessus de la boîte de jonction. Utilisez la plaque centrale comme modèle pour disposer les emplacements des fixations. (Figure 4).
4. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation appropriés et mettez-les dans la boîte de jonction. Des câbles d'alimentation de 90 °C minimum sont nécessaires. Mettez le luminaire à la terre à l'aide du fil fourni.

⚠ MISE EN GARDE

Ne touchez pas les DEL sur le luminaire, faites attention à ne pas entrer en contact avec la/les plaque(s) ou connecteur(s) pendant l'installation du luminaire.

5. Alignez le luminaire sans la lentille aux quatre trous de montage. Pour une installation murale, notez que le tournevis sera orienté au sommet, tel qu'illustré à la (figure 4). Serrez les quatre fixations de montage de manière suffisante pour comprimer le boîtier au joint.

Remarque: Si la surface de montage est accidentée ou rugueuse, vous devrez calfeutrer autour du luminaire pour assurer un joint étanche.

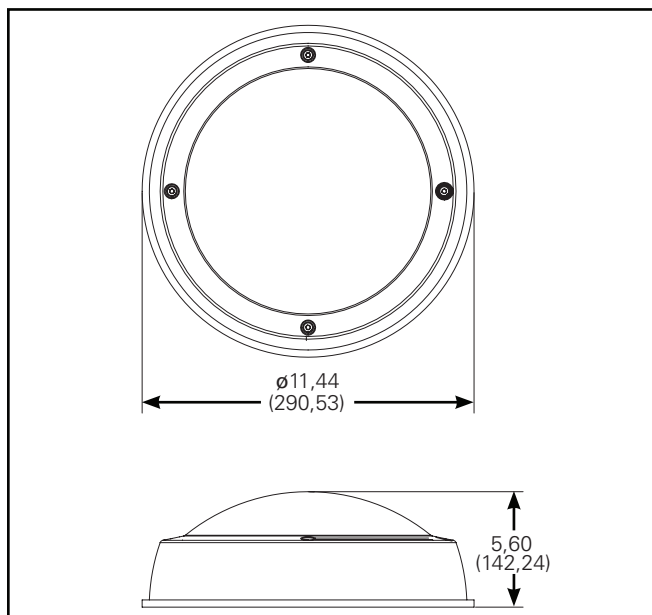


Figure 2 Modèle à boîtier peu profond

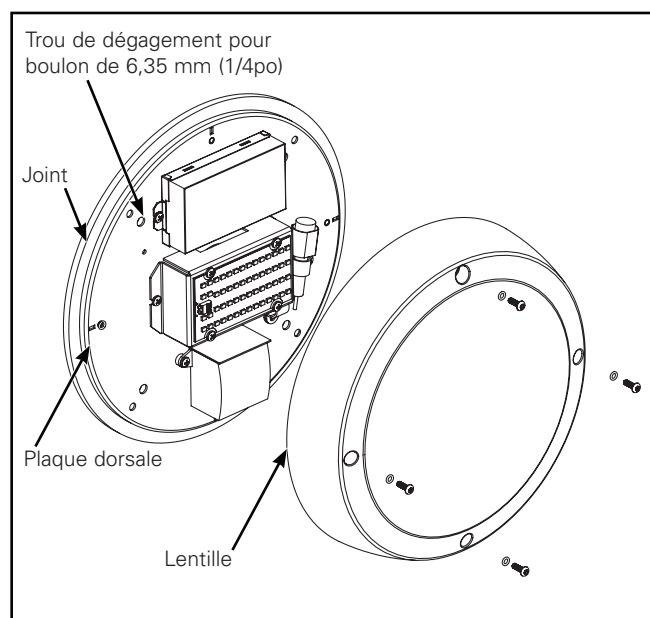


Figure 3 Installation du modèle plat

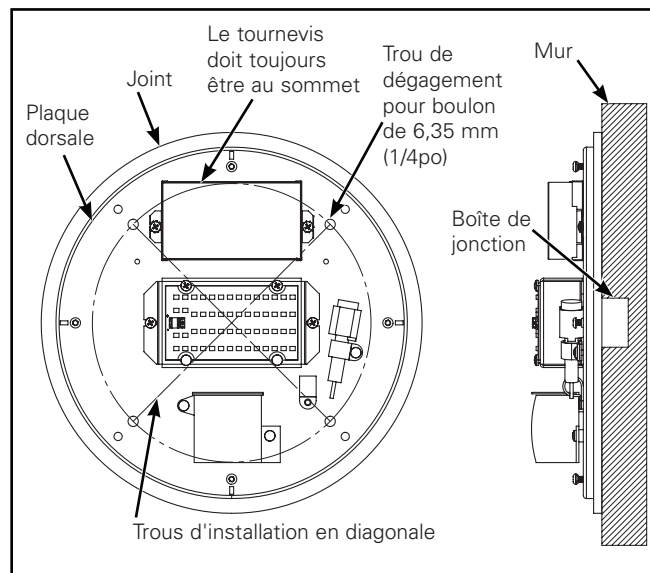


Figure 4 Installation du modèle plat

- Remettez la lentille en place en alignant (3) goupilles de lentille et les fentes de la plaque de montage. Sur la plaque, doivent être disposées à 3, 9 et 12 heures. Installez le joint torique (fourni) avec les quatre vis.

Remarque: l'aide des vis plus courtes 12 et 6 heures. La « paupière » doit ensuite être solidement fixée à l'aide des vis plus longues 3 et 9 heures. Si vous utilisez l'option « paupière », assurez-vous que celle-ci est également en position relevée (Figure 5). Ne serrez pas trop les vis lors de l'installation de la lentille.

Installation du modèle à boîtier moulé peu profond

- Retirez la lentille, à l'aide d'un tournevis TORX T20 pour retirer une vis à goupille centrale.
- Retirez la plaque dorsale à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Choisissez les fixations appropriées à la surface de montage, diamètre nominal 6,35 mm (1/4 po) (non fournies).
- Centrez le boîtier moulé sur un plafond ou mur plat et lisse au-dessus de la boîte de jonction. Utilisez le boîtier moulé comme modèle pour disposer les emplacements des fixations. (Figure 7.)
- Retirez les quatre rondelles d'étanchéité des quatre ensembles de joints carrés fournis. Décollez la pellicule protectrice de l'arrière de chaque rondelle d'étanchéité et appliquez-les derrière le boîtier moulé au niveau des quatre trous de fixation (le joint d'étanchéité est adhésif d'un côté). Utilisez le joint carré restant pour sceller le boîtier moulé à la boîte de jonction.
- Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation appropriés et mettez-les dans la boîte de jonction. Des câbles d'alimentation de 90°C minimum sont nécessaires. Mettez le luminaire à la terre à l'aide du fil fourni.

MISE EN GARDE

Ne touchez pas les DEL sur le luminaire, faites attention à ne pas entrer en contact avec la/les barre(s) ou connecteur(s) pendant l'installation du luminaire.

- Alignez le luminaire sans la lentille aux quatre trous de montage. Pour une installation murale, notez que le tournevis sera orienté au sommet, tel qu'illustré à la (figure 7). Serrez les quatre fixations de montage de manière suffisante pour comprimer le boîtier au joint.

Remarque: Si la surface de montage est accidentée ou rugueuse, vous devrez calfeutrer autour du luminaire pour assurer un joint étanche.

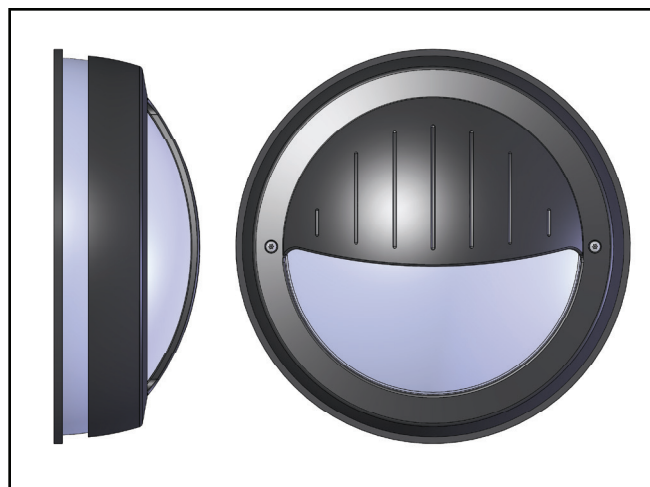


Figure 5 Paupière (installation de plafonnier)

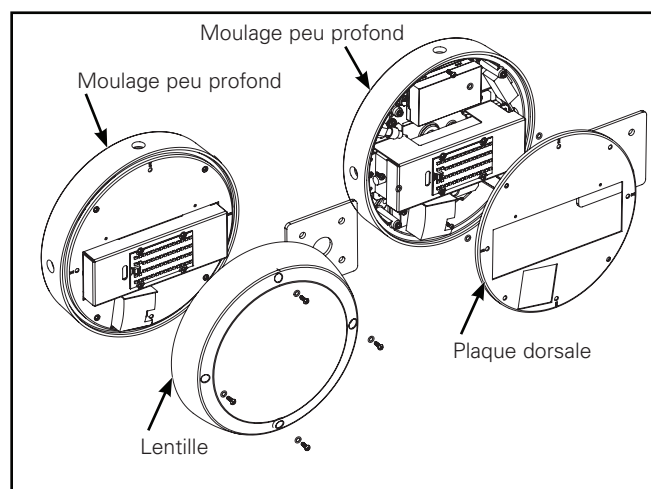


Figure 6 Installation du modèle à boîtier moulé peu profond

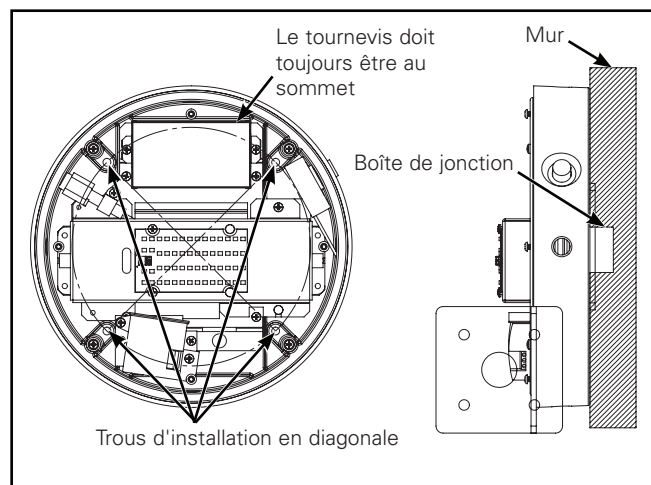


Figure 7 Installation du modèle à boîtier moulé peu profond

8. Remplacez la plaque dorsale retirée à l'étape 2. Remettez la lentille en place en alignant (3) goupilles de lentille et les fentes de la plaque de montage. Sur la plaque, elles doivent être disposées à 3, 9 et 12 heures. Installez le joint torique (fourni) avec les quatre vis.

Remarque: Lorsque l'option « paupière » est utilisée, la lentille doit être solidement fixée d'abord à l'aide des vis plus courtes 12 et 6 heures. La « paupière » doit ensuite être solidement fixée à l'aide des vis plus longues 3 et 9 heures. Si vous utilisez l'option « paupière », assurez-vous que celle-ci est également en position relevée (figure 5). Ne serrez pas trop les vis lors de l'installation de la lentille.

Entretien : Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION.

Le panneau de la lentille doit être nettoyé régulièrement (à intervalles de 6 à 12 mois selon les conditions locales).

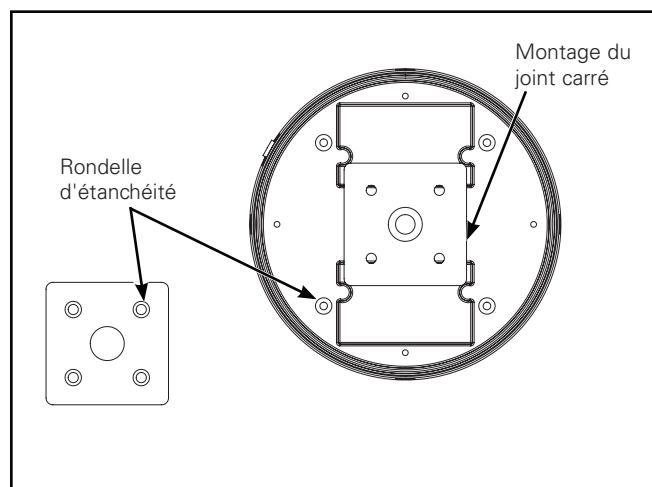


Figure 8 Emplacement du boîtier moulé peu profond



ADVERTENCIA

Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de comenzar la instalación o intentar realizar el mantenimiento. Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si no está cualificado, consulte con un electricista.

- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.
- **RIESGO DE QUEMADURAS:** Desconecte la alimentación y espere a que se enfríe la luminaria antes de realizar tareas de mantenimiento.

- **RIESGO DE LESIONES FÍSICAS:** La luminaria puede dañarse o convertirse en un objeto inestable si no se la instala correctamente.

AVISO: Por medio de estas instrucciones, no se pretende cubrir todos los detalles ni todas las variaciones en el equipamiento, procedimiento o proceso descritos, ni aportar directivas para tratar cualquier posible contingencia durante la instalación, la operación o el mantenimiento. Cuando se requiera mayor información para tratar un problema que no está cubierto suficientemente para los fines del usuario, contacte a su representante más cercano. Las especificaciones de diseño y las dimensiones de la luminaria quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

IMPORTANTE: Lea antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

GENERAL: Al recibir la luminaria, controle en detalle que no se haya dañado durante su transporte. Si hubiera daños, informe al transportista de la entrega. Compare la descripción del catálogo en el recibo de envío con la etiqueta de la luminaria sobre la cubierta para asegurarse de haber recibido la mercadería correcta.

SEGURIDAD: Esta luminaria debe cablearse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y las ordenanzas y los códigos locales aplicables. Se requiere una correcta conexión a tierra para garantizar la seguridad personal. Consulte atentamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.

LIMPIEZA: Puede limpiar el reflector y la lente con cualquier paño no abrasivo y un detergente suave (como el 409 Cleaner). Se debe hacer la limpieza de la lente a temperatura ambiente y fuera de la luz solar directa. Para quitar pintura, lápiz labial, marcador, etc., pueden utilizarse los siguientes solventes:

RECOMENDADOS:

- Una solución de tres (3) partes de alcohol y una (1) parte de TOLUENO.

O:

- Cuatro (4) partes de alcohol y una (1) parte de metiletilcetona (MEK). También seguros, pero menos eficaces: Nafta, éter monobutílico de etilenglicol y keroseno.

INSTALACIÓN

Identifique qué tipo de unidad se instalará. Esto lo ayudará con el resto de las instrucciones de instalación. Consulte cada sección para cada tipo específico de unidad. Hay dos estilos de unidades (planas y poco profundas), según lo determina la distancia que sobresale desde la superficie de montaje (vea las figuras a continuación). Comience por quitar la unidad de la lente con un destornillador Torx T20 para tornillos con cabeza de forma estrellada. (El destornillador se vende por separado, número de catálogo Cooper Lighting Solutions VRSD o broca VRSD de 1/4".)

Instalación de la unidad plana

- Retire la lente con un destornillador TORX T20 con cabeza de forma estrellada.
- Seleccione tipos de tornillos apropiados para utilizar en la superficie de montaje, de diámetro nominal de 1/4" (no incluidos).
- Centre la placa de montaje en un techo o pared planos por encima de la caja de derivación. Utilice la placa de montaje como plantilla para presentar las ubicaciones de los tornillos. (Figura 4.)

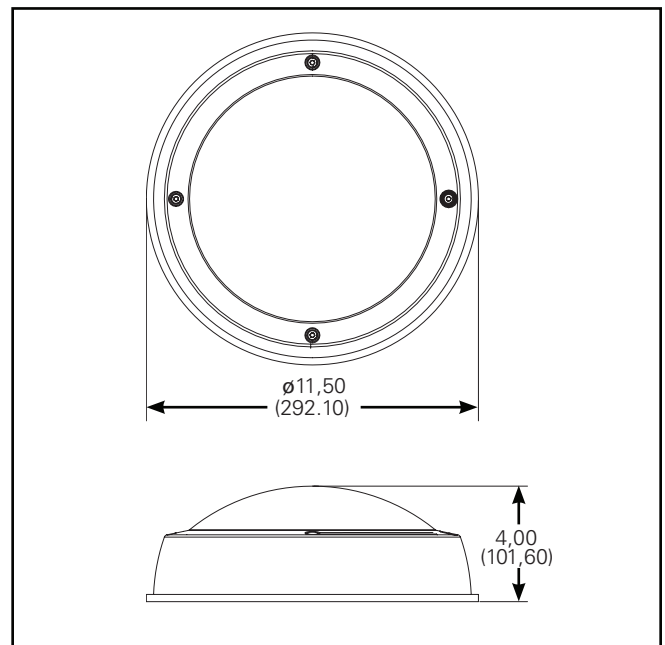


Figura 1. Unidad plana

4. Conecte los cables de la luminaria a los cables de alimentación correspondientes y colóquelos en la caja de derivación. Necesitará un cable de alimentación de 90 grados como mínimo. Conecte la luminaria a tierra con el cable suministrado.

PRECAUCIÓN

No toque los LED en la luminaria. Debe tenerse cuidado de no tocar los tableros LED ni los conectores durante la instalación de la luminaria.

5. Alinee la luminaria sin la lente con los cuatro orificios de montaje. Para el montaje en pared, tenga en cuenta que el controlador estará orientado hacia arriba como se muestra (Figura 4). Ajuste los cuatro tornillos de montaje lo suficiente como para comprimir el alojamiento contra la junta.

Nota: Si la superficie de montaje es despareja o áspera, será necesario colocar sellador alrededor de la luminaria para generar un sellado hermético.

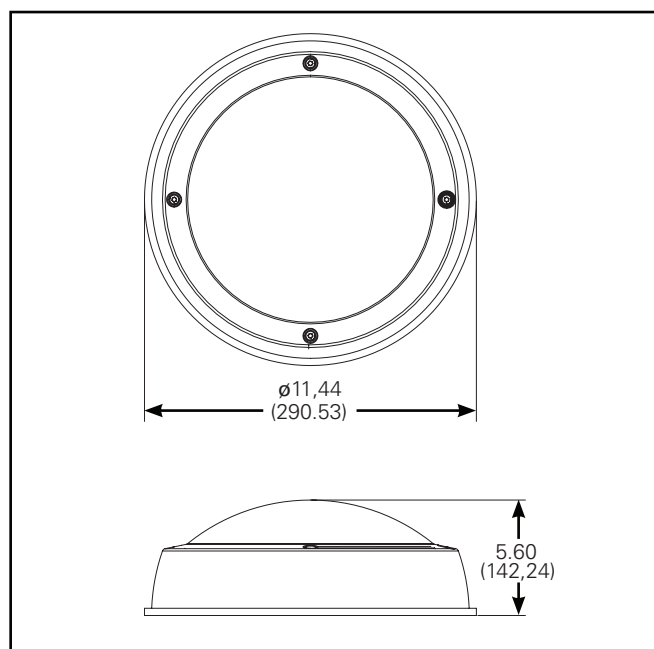


Figura 2. Unidad superficial

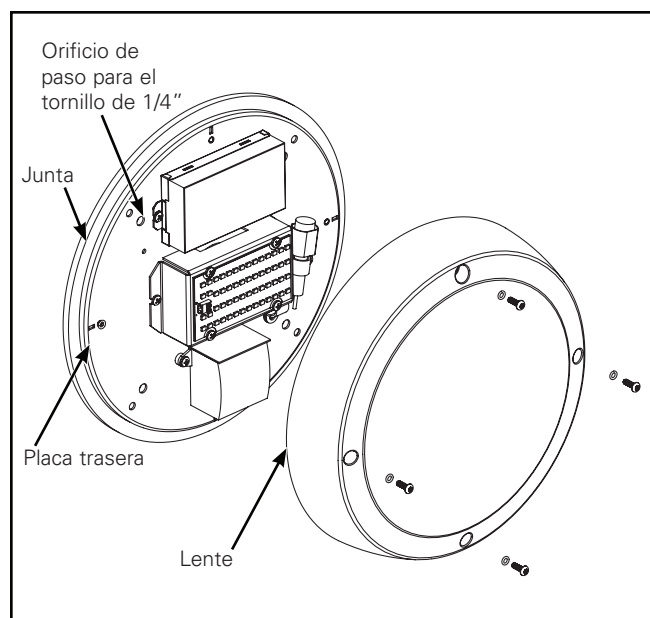


Figura 3. Instalación de la unidad plana

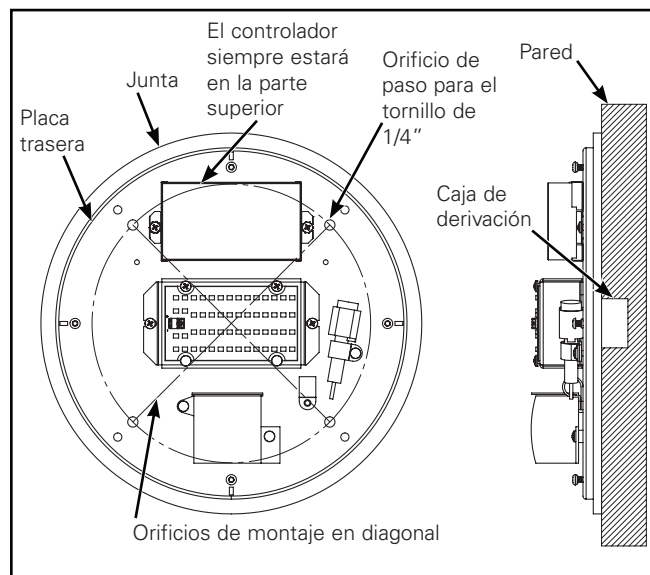


Figura 4. Instalación de la unidad plana

6. Vuelva a colocar la lente alineando las (3) clavijas con las ranuras de la placa de montaje. Debe colocarlos sobre la placa en las posiciones de las 3, 9 y 12, como si fuera un reloj. Use la junta tórica (incluida) con los cuatro tornillos.

Nota: Si utiliza el modelo con reborde, debe sujetar primero la lente con los tornillos más cortos en la posición de las 12 y las 6 en punto, debiendo fijarlos firmemente. Entonces deberá instalar el reborde con los tornillos más largos en las posiciones de las 3 y las 9 en punto, y ajustarlos firmemente. Si utiliza la opción con reborde, asegúrese de que el reborde esté en posición hacia arriba. (Figura 5) No ajuste excesivamente los tornillos durante la instalación de la lente.

Instalación de la unidad de empotramiento en superficie

1. Retire la lente con un destornillador TORX T20 con cabeza de forma estrellada.
2. Retire la placa trasera con un destornillador Phillips.
3. Seleccione tipos de tornillos apropiados para utilizar en la superficie de montaje, de diámetro nominal de 1/4" (no incluidos).
4. Centre el alojamiento de empotramiento en un techo o pared planos por encima de la caja de derivación. Utilice dicho alojamiento como una plantilla para presentar las ubicaciones de los tornillos. (Figura 7)
5. Retire las cuatro juntas en forma de rosquilla del juego de juntas cuadradas incluido. Retire el reverso de cada una de las cuatro juntas en forma de rosquilla y colóquelas en el lado trasero del alojamiento empotrado en cada uno de los cuatro orificios de montaje (la junta tiene adhesivo en uno de los lados). Use la junta cuadrada restante para sellar el alojamiento a la caja de derivación.
6. Conecte los cables de la luminaria a los cables de alimentación correspondientes y colóquelos en la caja de derivación. Necesitará un cable de alimentación de 90 grados como mínimo. Conecte la luminaria a tierra con el cable suministrado.

PRECAUCIÓN

No toque los LED en la luminaria. Debe tenerse cuidado de no tocar la(s) barra(s) de LED o el o los conectores durante la instalación de la luminaria.

7. Alinee la luminaria sin la lente con los cuatro orificios de montaje. Para el montaje en pared, tenga en cuenta que el controlador estará orientado hacia arriba como se muestra (Figura 7). Ajuste los cuatro tornillos de montaje lo suficiente como para comprimir el alojamiento contra la junta.

Nota: Si la superficie de montaje es despareja o áspera, será necesario colocar sellador alrededor de la luminaria para generar un sellado hermético.

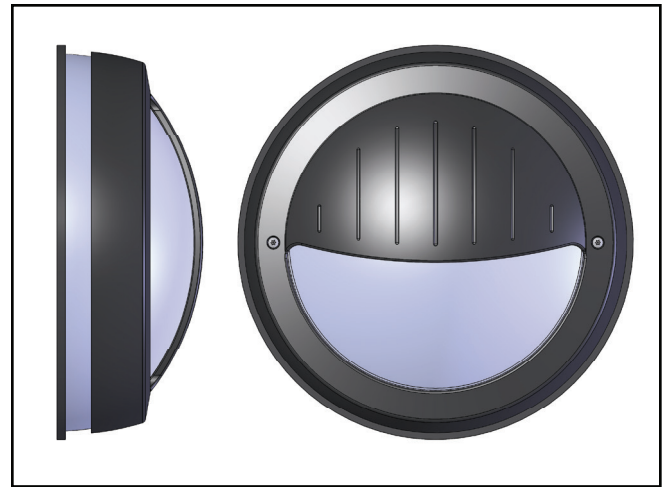


Figura 5. Reborde (instalación con iluminación hacia abajo)

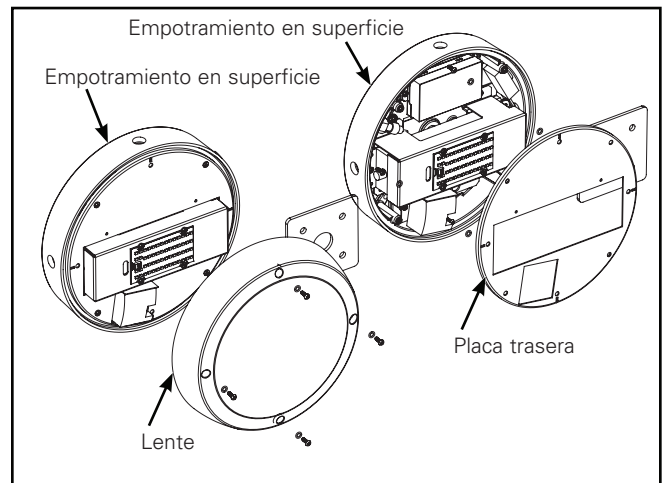


Figura 6. Instalación de la unidad de empotramiento en superficie

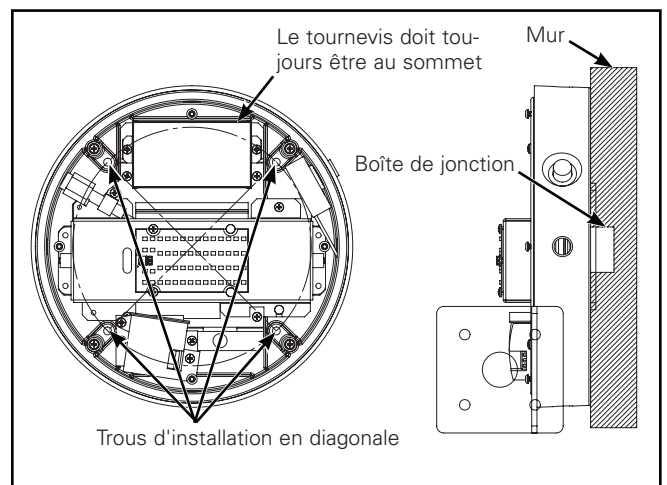


Figure 7 Installation du modèle à boîtier moulé peu profond

8. Coloque nuevamente la placa trasera que retiró en el paso 2. Vuelva a colocar la lente alineando las (3) clavijas con las ranuras de la placa de montaje. Debe colocarlos sobre la placa en las posiciones de las 3, 9 y 12, como si fuera un reloj. Use la junta tórica (incluida) con los cuatro tornillos.

Nota: Si utiliza el modelo con reborde, debe sujetar primero la lente con los tornillos más cortos en la posición de las 12 y las 6 en punto, debiendo fijarlos firmemente. Entonces deberá instalar el reborde con los tornillos más largos en las posiciones de las 3 y las 9 en punto, y ajustarlos firmemente. Si utiliza la opción con reborde, asegúrese de que el reborde esté en posición hacia arriba. (Figura 5) No ajuste excesivamente los tornillos durante la instalación de la lente.

Mantenimiento: Verifique que la alimentación esté desconectada.

Se debe limpiar el panel de la lente en forma periódica (cada 6-12 meses según las condiciones locales).

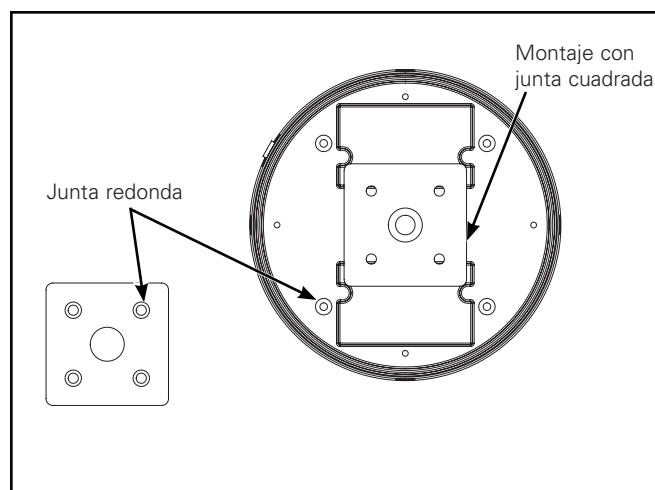


Figura 8. Ubicación de la junta de empotramiento superficial

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P:770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.

Publication No. IB519021EN
May 30, 2016

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso