

⚠️ WARNING

- Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved. For continued protection against shock hazard replace all covers and guards after field wiring is completed.
- Risk of Fire and Electric Shock- Before installing or performing any service, the power MUST be turned OFF. All installations should be in compliance with the National Electric Code and all state local codes.
- Risk of Burn- Disconnect power and allow product to cool before handling or servicing.
- Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.
- Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing product. Retain for future reference.

NOTICE: Product may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual product description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

NOTICE: Designed for indoor installation and use only. Dry location rated.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED RSS

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-005(B)

1 Planning the installation

The touchscreen is designed to be wall mounted in portrait orientation for proper WaveLinx PRO operation.

The touchscreen requires a minimum mounting depth of 0.6" (16mm) from the back side of touchscreen plus room for cable(s). Power is supplied by Power Over Ethernet (PoE).

PoE must meet the IEEE 802.3af standard. The touchscreen connects to the local network via a wired Ethernet connection

Mounting height

The recommended mounting height for the touchscreen is 57 - 65: (145 - 165cm) above the finished floor. Do not mount on metal surface.

Planification de l'installation

L'écran tactile a été dessiné pour être monté au mur et à la verticale pour que le fonctionnement de WaveLinx PRO se fasse efficacement.

L'écran tactile requiert une profondeur de montage minimum de 16 mm (0,6 po) depuis l'arrière de l'écran tactile en plus de l'espace pour les câbles. L'alimentation électrique est fournie par le câble Ethernet (PoE).

L'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE) doit répondre à la norme IEEE 802.3. L'écran tactile est raccordé au réseau local par l'entremise d'une connexion Ethernet.

Hauteur de montage

La hauteur de montage recommandée de l'écran tactile est de 145 à 165 cm : (57 à 65 po) au-dessus du plancher fini. Ne pas monter sur une surface métallique.

Planificación de la instalación


La pantalla táctil está diseñada para ser montada en la pared en orientación vertical para el correcto funcionamiento de WaveLinx PRO.

La pantalla táctil requiere una profundidad de montaje mínima de 0.6" (16 mm) desde la parte posterior de la pantalla táctil más espacio para el(s) cable(s). La alimentación es suministrada a través de Ethernet (PoE).

La alimentación a través de Ethernet (PoE, en inglés) debe cumplir con el estándar IEEE 802.3af. La pantalla táctil se conecta a la red local a través de una conexión Ethernet por cable.

Altura de montaje

La altura de montaje recomendada para la pantalla táctil es de 57 a 65: (145 - 165cm) sobre el piso terminado. No se instale en superficies de metal.

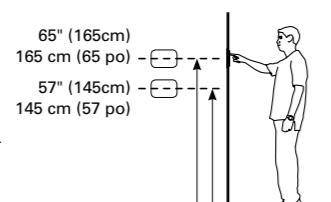

⚠️ AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres risques - L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les risques inhérents. Pour une protection continue contre les décharges électriques, réinstallez tous les couvercles et protecteurs en place une fois le câblage terminé.
- Risque d'incendie et de décharge électrique - Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension au niveau du fusible ou du disjoncteur. Toutes les installations doivent être conformes au Code national de l'électricité, ainsi qu'à tous les codes nationaux et locaux.
- Risque de brûlure - Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.
- Risque de blessures - À cause des arêtes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.
- La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures (y compris la mort) et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

IMPORTANT : Lire attentivement avant d'installer le luminaire. À conserver pour consultation ultérieure.

AVIS : Ce produit peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les demandes pour les dommages cachés doivent être présentées dans les 15 jours suivants la livraison. Tout matériel endommagé doit être conservé avec tout l'emballage d'origine.

AVIS : Produit conçu uniquement pour une installation et un usage à l'intérieur. Produit conçu pour un endroit sec.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Norme CNR du ISDE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005(B)

2

Installation


Rough-In

The touchscreen has been designed to mount to standard single gang wallboxes. The touchscreen mounting bracket, included in the box, should be attached with included screws.

Installation sur

Gobetis

L'écran tactile a été dessiné pour être monté sur des boîtes murales simples standards. Le support de montage de l'écran tactile, fourni dans l'emballage, doit être fixé avec les vis fournies.

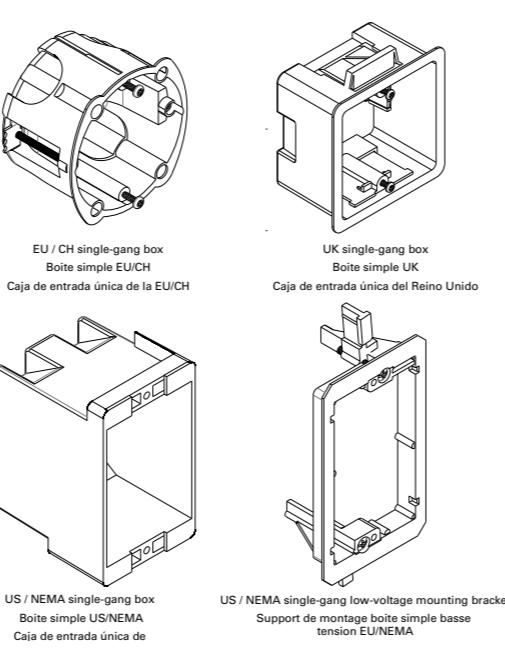

⚠️ ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los peligros involucrados. Para una protección continua contra el riesgo de electricidad, reemplace todas las cubiertas y protectores después de que se haya completado el cableado de campo.
- Riesgo de incendio y descarga eléctrica: asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico en el fusible o disyuntor. Todas las instalaciones deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales.
- Riesgo de quemaduras: desconecte el suministro eléctrico y espere que la luminaria se enfrie antes de manipularla o repararla.
- Riesgo de lesiones personales: debido a bordes filosos, manipúlela con cuidado. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves (incluida la muerte) y daños a la propiedad.

RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Se debe retener todo el material dañado, completo con el embalaje original.

AVISO: Diseñado solo para su instalación y uso en interiores. Ubicación seca clasificada.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Declaración de la FCC

Nota: El equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia dañina no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

3

Portrait Mounting


Install the single-gang box junction box or low-voltage mounting bracket in its normal orientation.

Montage à la verticale

Installez une boîte de jonction simple jonction simple basse tension ou un support de montage dans son orientation normale.

Montaje vertical


Instale la caja de conexiones de la caja de entrada única o el soporte de montaje de bajo voltaje en su orientación normal.

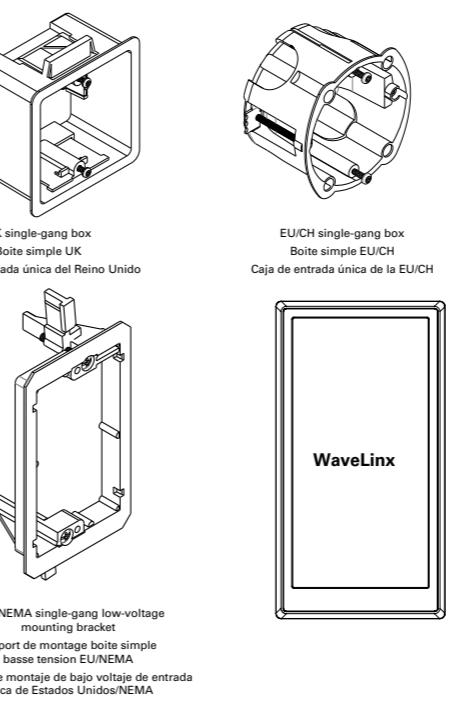

WaveLinx PRO TSE57 Touchscreen Quick Reference Guide

Guide de référence rapide pour écran tactile WaveLinx PRO TSE57

Guía de referencia rápida de la pantalla táctil WaveLinx PRO TSE57

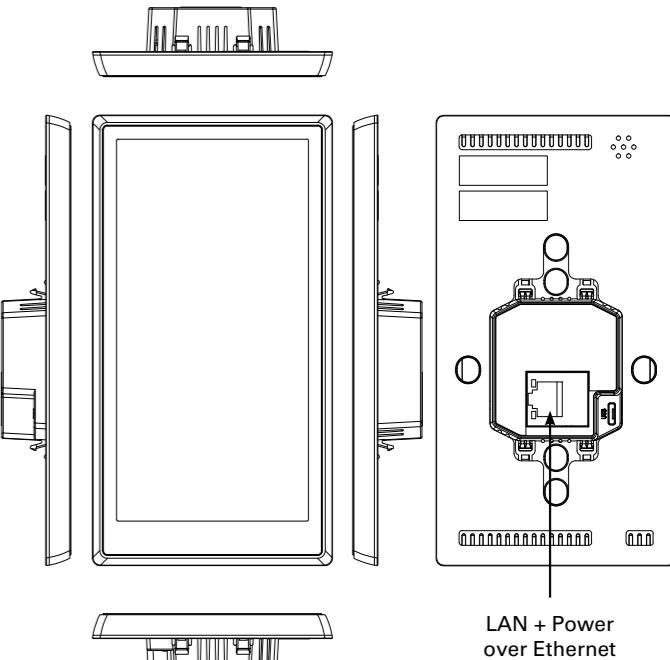

4

d. Installing the touchscreen mounting bracket

d. Installation du support de montage de l'écran tactile


Use the included screws to mount the touchscreen bracket onto onto the single gang junction box.

d. Instalación del soporte de montaje de la pantalla táctil

Montez le support de l'écran tactile avec les vis fournies à la boîte de jonction simple.

d. Installation du support de montage de la pantalla táctil

Use los tornillos incluidos para montar el soporte de la pantalla táctil en la caja de conexiones de entrada única.

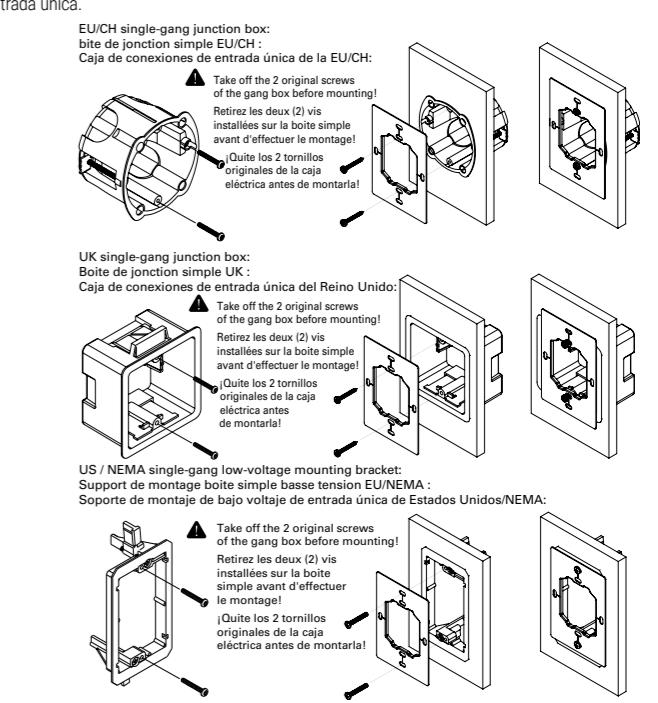

Connecting the touchscreen to power

PoE Connection

PoE connection requires that IEEE 802.3af standard. Utilizing a network switch or PoE injector that meets this standard.

Using a PoE injector

Connect the touchscreen using a standard T568A or T568B Ethernet cable from the network switch to the LAN/PoE jack on the back of the touchscreen, via a PoE injector.

Raccordement de l'écran tactile à l'alimentation

Connexion par câble Ethernet (PoE)

La connexion par câble Ethernet doit s'effectuer avec la norme IEEE 802.3af. Utilisez un autocommutateur réseau ou un injecteur de puissance PoE répondant à cette norme.

Utilisation d'un injecteur PoE

Branchez l'écran tactile en utilisant un câble Ethernet conforme à la norme T568A ou T568B de l'autocommutateur à la prise LAN/PoE à l'arrière de l'écran tactile par l'entremise de l'injecteur PoE.


Conexión de la pantalla táctil a la alimentación

Conexión PoE

La conexión PoE requiere el estándar IEEE 802.3af. Utilizar un interruptor de red o un injector PoE que cumpla con este estándar.

Usar un injector PoE

Conecte la pantalla táctil mediante un cable Ethernet T568A o T568B estándar desde el interruptor de red al conector LAN/PoE en la parte posterior de la pantalla táctil, a través de un injector PoE.

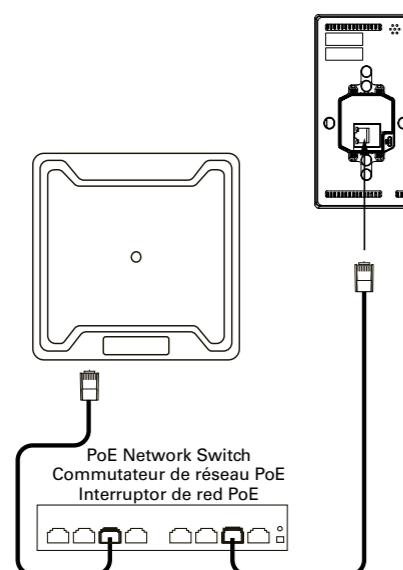

Installing the touchscreen

The touchscreen snaps in when is pushed into its mounting bracket.

CAUTION: DO NOT PRESS DIRECTLY ON THE SCREEN when installing on to the mounting bracket. Press only on the frame edges. Do not mount on metal surface.

Installation de l'écran tactile


L'écran tactile s'enclenche lorsque vous le poussez sur son support de montage.

MISE EN GARDE : N'APPUYEZ PAS DIRECTEMENT SUR L'ÉCRAN lorsque vous l'installez sur le support de montage. Appuyez seulement sur les bords de l'écran. Ne pas monter sur une surface métallique.

Instalación de la pantalla táctil

La pantalla táctil se encaja cuando se inserta en su soporte de montaje.

PRECAUCIÓN: NO PRESIONE DIRECTAMENTE EN LA PANTALLA cuando lo instale en el soporte de montaje. Presione solo en los bordes del marco. No se instale en superficies de metal

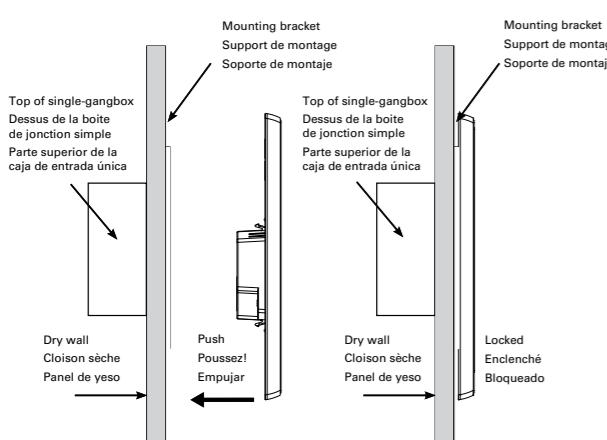

Powering up the Touchscreen

The touchscreen will automatically power on when power is applied. Wait for the unit to boot up.

When connected to a switch by Ethernet cable the touchscreen will acquire a network address via DHCP and automatically connect to the system.

On initial power up the touchscreen will display a Touchpanel Setup screen.

Mise sous tension de l'écran tactile

L'écran tactile se mettra automatiquement en marche dès sa mise sous tension. Attendez le démarrage de l'appareil.

Lorsque raccordé à un commutateur par câble Ethernet, l'écran tactile acquerra une adresse réseau par l'entremise du DHCP et se connectera automatiquement au système.


À la première mise en marche, l'écran tactile affichera un écran de configuration.

Encendido de la pantalla táctil

La pantalla táctil se encenderá automáticamente cuando se aplique la alimentación. Espere a que la unidad arranque.

Cuando se conecta a un interruptor mediante un cable Ethernet, la pantalla táctil adquirirá una dirección de red a través del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP, en inglés) y se conectará automáticamente al sistema.

En el encendido inicial, la pantalla táctil mostrará una pantalla de configuración de panel táctil.

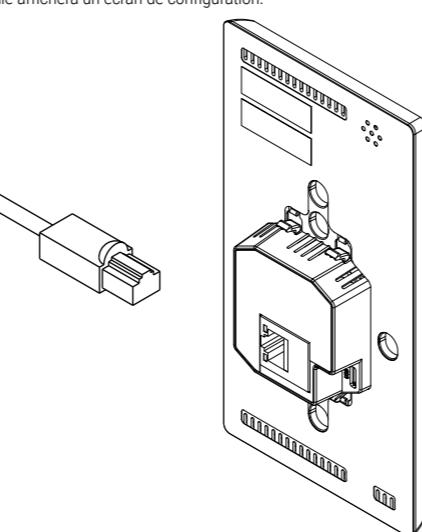

Thank you for including the touchscreen display as part of the user interface strategy for your customer. The touchscreen display has been designed to provide years of trouble free operation when wired and installed properly.

The touchscreen has been designed for installation in low humidity indoor environments and should never be installed outdoors or in high humidity areas.

Included in the box:

1ea touchscreen touch panel

1ea touchscreen mounting bracket

2ea #5 Mounting Screws for EU / CH / UK single-gang box

2ea #6 Mounting Screws for US / NEMA single-gang box

Introduction

To install the touchscreen you will also need a standard EU/CH single-gang junction box, or UK single-gang junction box, or US /NEMA single-gang junction box.

Merci d'avoir ajouté l'afficheur à écran tactile à votre stratégie d'utilisateur d'interface pour votre client. Cet afficheur à écran tactile a été conçu pour fonctionner sans tracas pendant des années lorsqu'il est correctement câblé et installé.

L'écran tactile a été conçu pour être installé dans des environnements intérieurs ayant un faible taux d'humidité et ne devrait jamais être installé à l'extérieur ou dans des endroits très humides.

Contenu de l'emballage :

1 panneau à écran tactile

1 support de montage pour écran tactile

2 vis de montage exponant 5 pour boîte de jonction simple EU/CH/UK

2 vis de montage exponant 6 pour boîte de jonction US/NEMA

Introduction

Pour installer l'écran tactile, vous aurez aussi besoin d'une boîte de jonction simple EU/CH ou d'une boîte de jonction simple UK ou d'une boîte de jonction simple US/NEMA.

Gracias por incluir la pantalla táctil como parte de la estrategia de interfaz de usuario para su cliente. La pantalla táctil ha sido diseñada para proporcionar años de funcionamiento sin problemas cuando está cableada e instalada correctamente.

La pantalla táctil ha sido diseñada para su instalación en ambientes interiores con baja humedad y nunca debe instalarse al aire libre o en áreas con mucha humedad.

Included in the box:

1 panel táctil para pantalla táctil

1 soporte de montaje de pantalla táctil

2 tornillos de montaje #5 para caja de entrada única de la UE/CH/Reino Unido

2 tornillos de montaje #6 para caja de entrada única de Estados Unidos/Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA, en inglés)

Introducción

Para instalar la pantalla táctil, también necesitará una caja de conexiones estándar de entrada única de la EU/CH, o una caja de conexiones de entrada única del Reino Unido o una caja de conexiones de entrada única de los Estados Unidos/NEMA.

Mounting the touchscreen

Align the mounting bracket hooks with the touchscreen mounting slots and gently press the touchscreen unit towards the mounting bracket/wall.

Make sure the mounting hooks are properly engaged.

Montage de l'écran tactile


Alinez les crochets du support de montage avec les fentes de montage de l'écran tactile puis poussez doucement l'écran tactile vers le support de montage/mur.

Assurez-vous que les crochets de montage sont correctement enclenchés.

Montaje de la pantalla táctil

Alinee los ganchos del soporte de montaje con las ranuras de montaje de la pantalla táctil y presione suavemente la unidad de la pantalla táctil hacia el soporte de montaje/pared.


Asegúrese de que los ganchos de montaje estén correctamente enganchados.

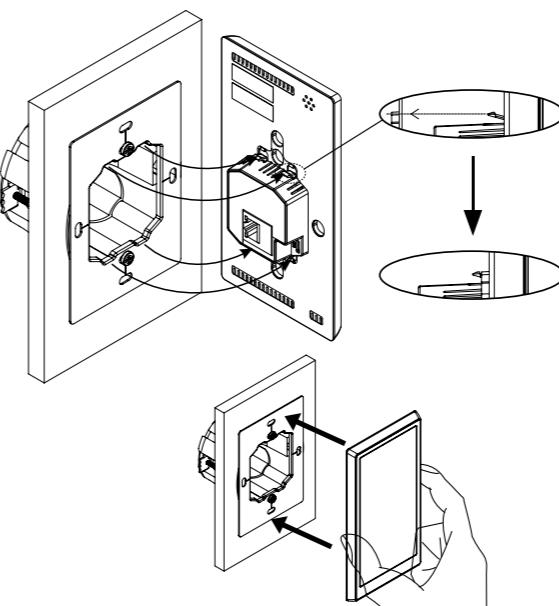

WaveLinx PRO TSE57 Touchscreen Quick Reference Guide

Guide de référence rapide pour écran tactile WaveLinx PRO TSE57

Guía de referencia rápida de la pantalla táctil WaveLinx PRO TSE57

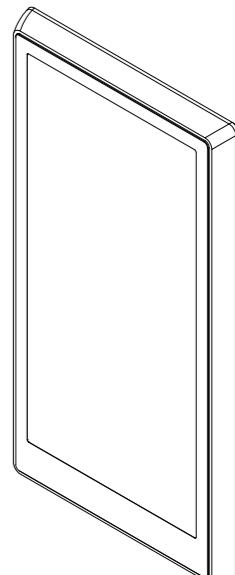

Removing the touchscreen

Follow the step 1&2 to remove touchscreen from the wall.

Retirer l'écran tactile

Suivez les étapes 1 et 2 pour retirer l'écran tactile du mur.

Extracción de la pantalla táctil

Siga los pasos 1 y 2 para quitar la pantalla táctil de la pared.

